
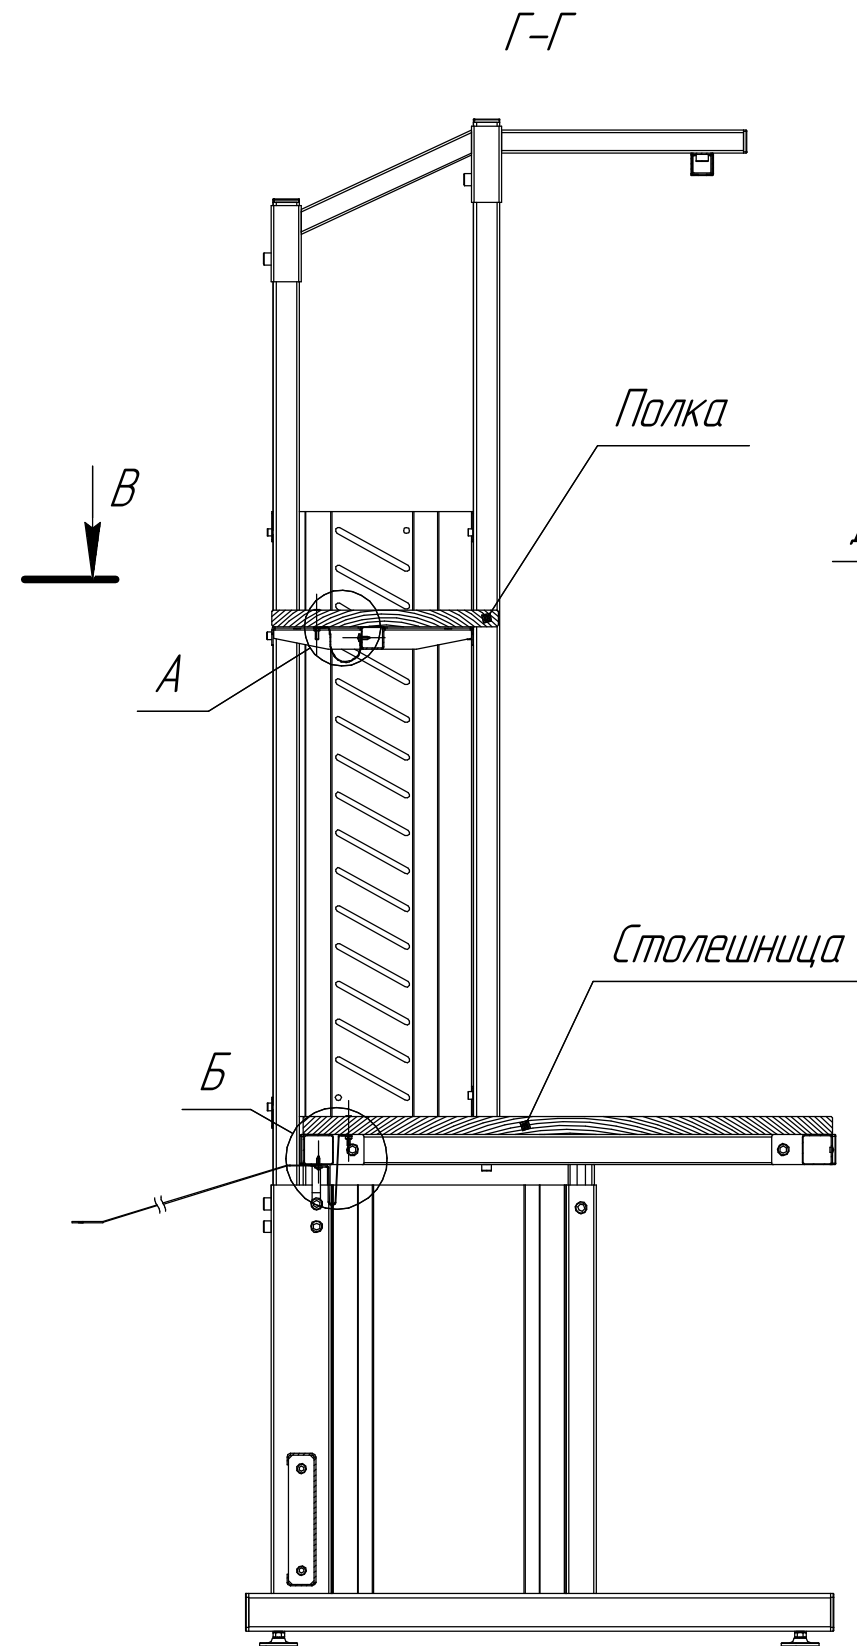



Стол наладчика серии "Стрим"

Инструкция по сборке STR-07-12 ИМ
Часть III
Принципиальная схема заземления


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

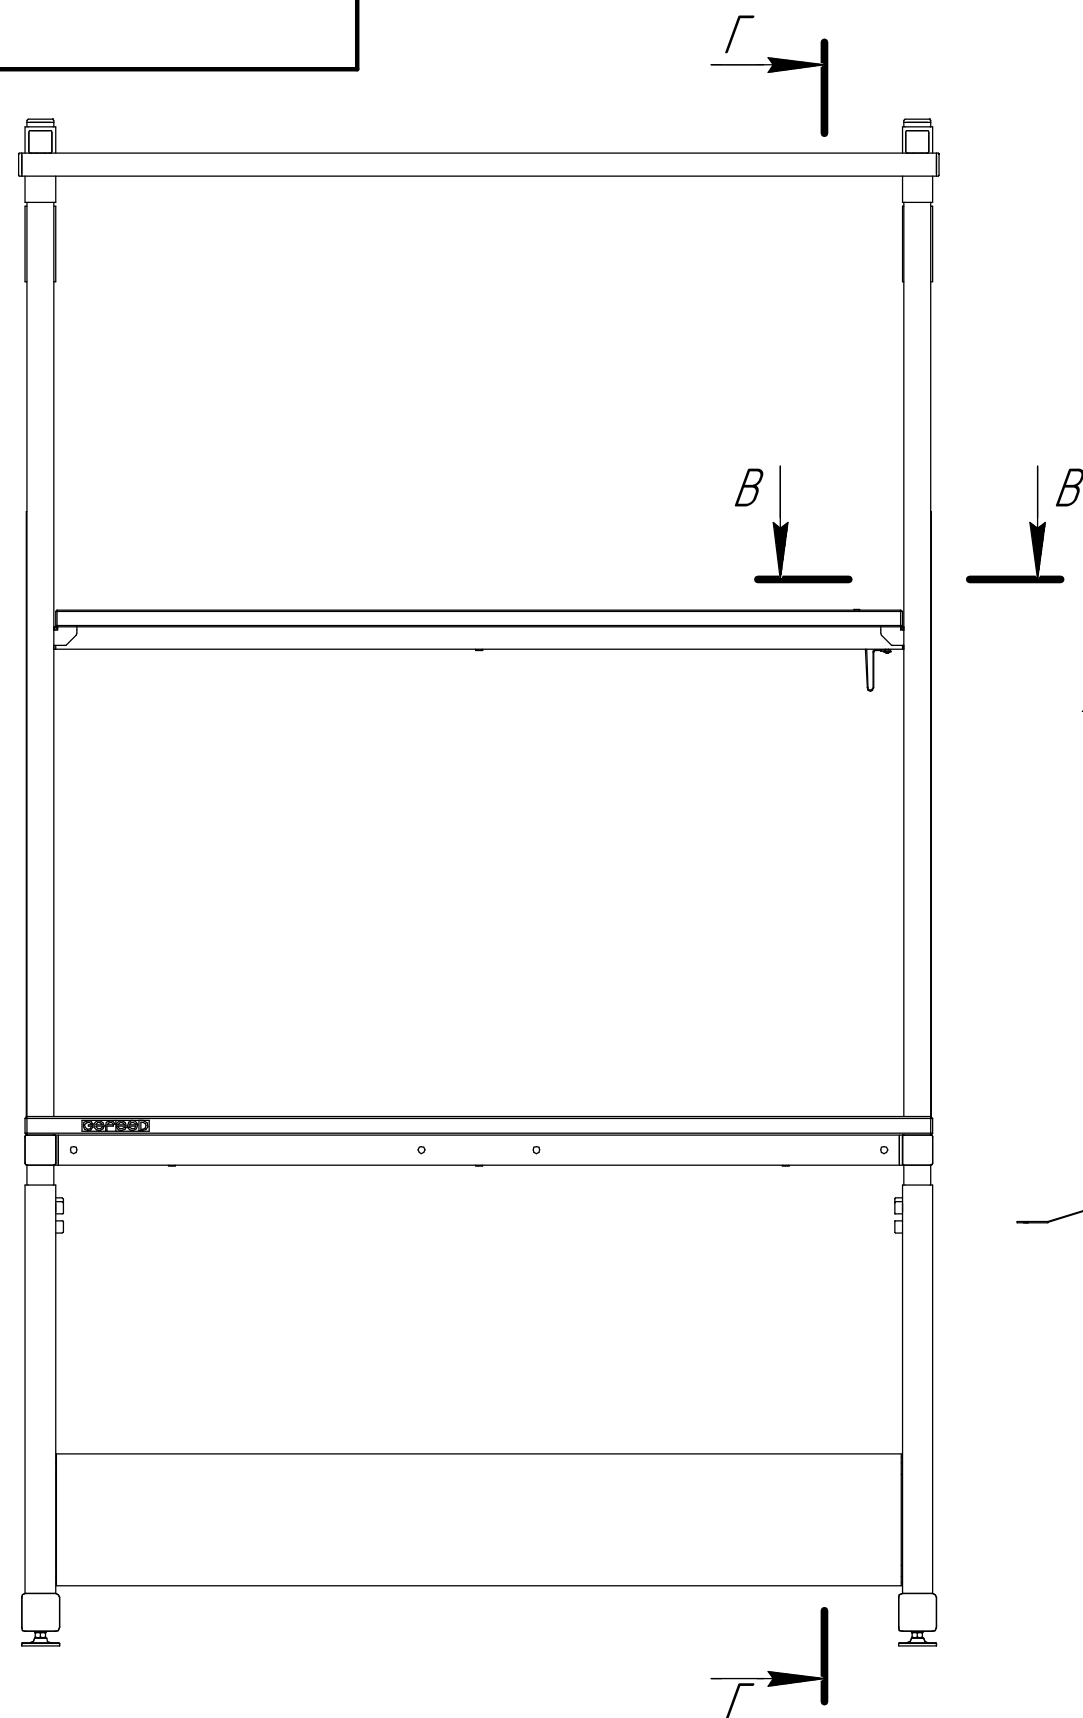


*В-В(1:2,5)
Типовое расположение отверстия
(в правом верхнем углу)*

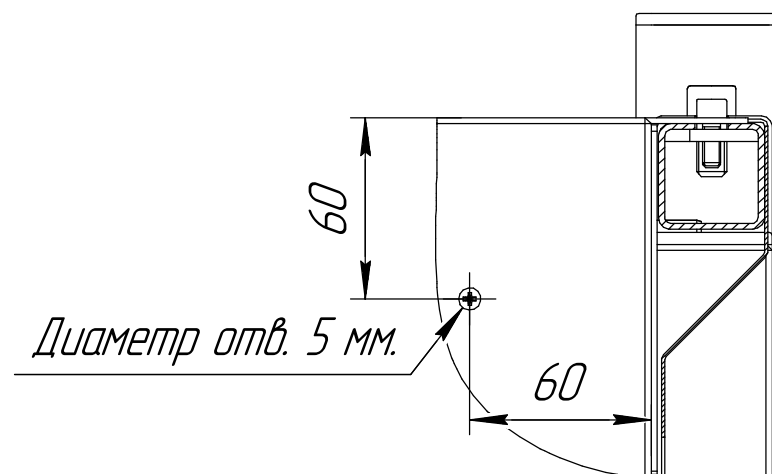

А(1:2,5)

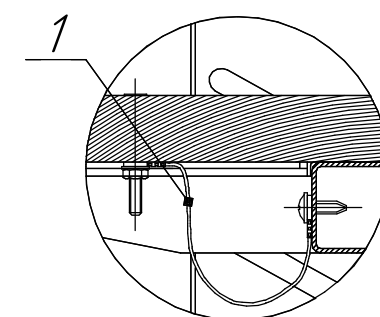

Б(1:2,5)

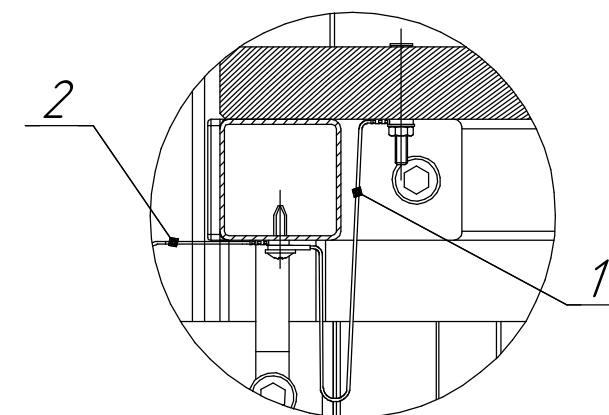


1. Все размеры для справок.
2. Данная схема заземления применима к столам серий Стрим – исполнение HPL-ESD.
3. Элементы стола: (столешница, полки) исполнение HPL-ESD комплектуются узлом заземления EU.00.015 поз. 1.
4. Стол комплектуется проводом заземления EU.00.300 поз. 2 (1 шт), крепление к перекладине стола.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Комплектующие			
1	Узел заземления EU.00.015	2	
2	Узел заземления EU.00.300	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

EU.00.300 – Узел заземления

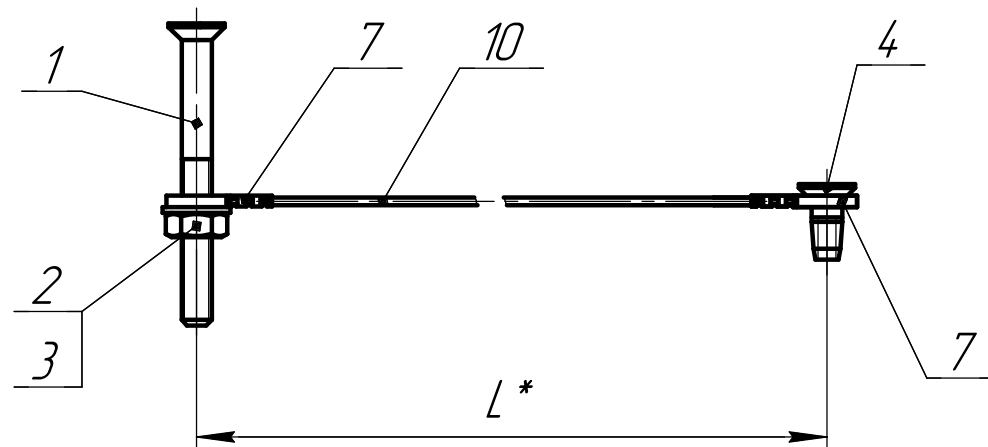

Обозначение	L, мм	Масса, кг
EU.00.300	3000	0,08
100	1000	0,03
050	500	0,02
015	150	0,014

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. EU.00.300-			
				Обозн. исполн.	300	100	050	015
				Документация				
А4			EU.00.300	Сборочный чертеж				
				Стандартные изделия				
		1		Винт М 4х40 DIN 965	1	1	1	1
		2		Гайка М4-6Н DIN 934	1	1	1	1
		3		Шайба А4 DIN 125	1	1	1	1
		4		Винт 4.2х13 DIN 7504	1	1	1	1
				Прочие изделия				
		7	НКИ 2-15-25	Наконечник кольцевой изолированный	2	2	2	2
				Материалы				
		10	ПцГВ 1х0,75	Провод L=3000 мм	1			
				Провод L=1000 мм		1		
				Провод L=500 мм			1	
				Провод L=150 мм				1

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дцкл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					3

Копировал

Формат А3